

Sträckade linjer/komponenter och jordningssystem är inte inkluderat i leverans från Enequi


Matning 400VAC
20A lcc 6kA

400VAC max 10A

230VAC
max 10A

Internet

400VAC
20A

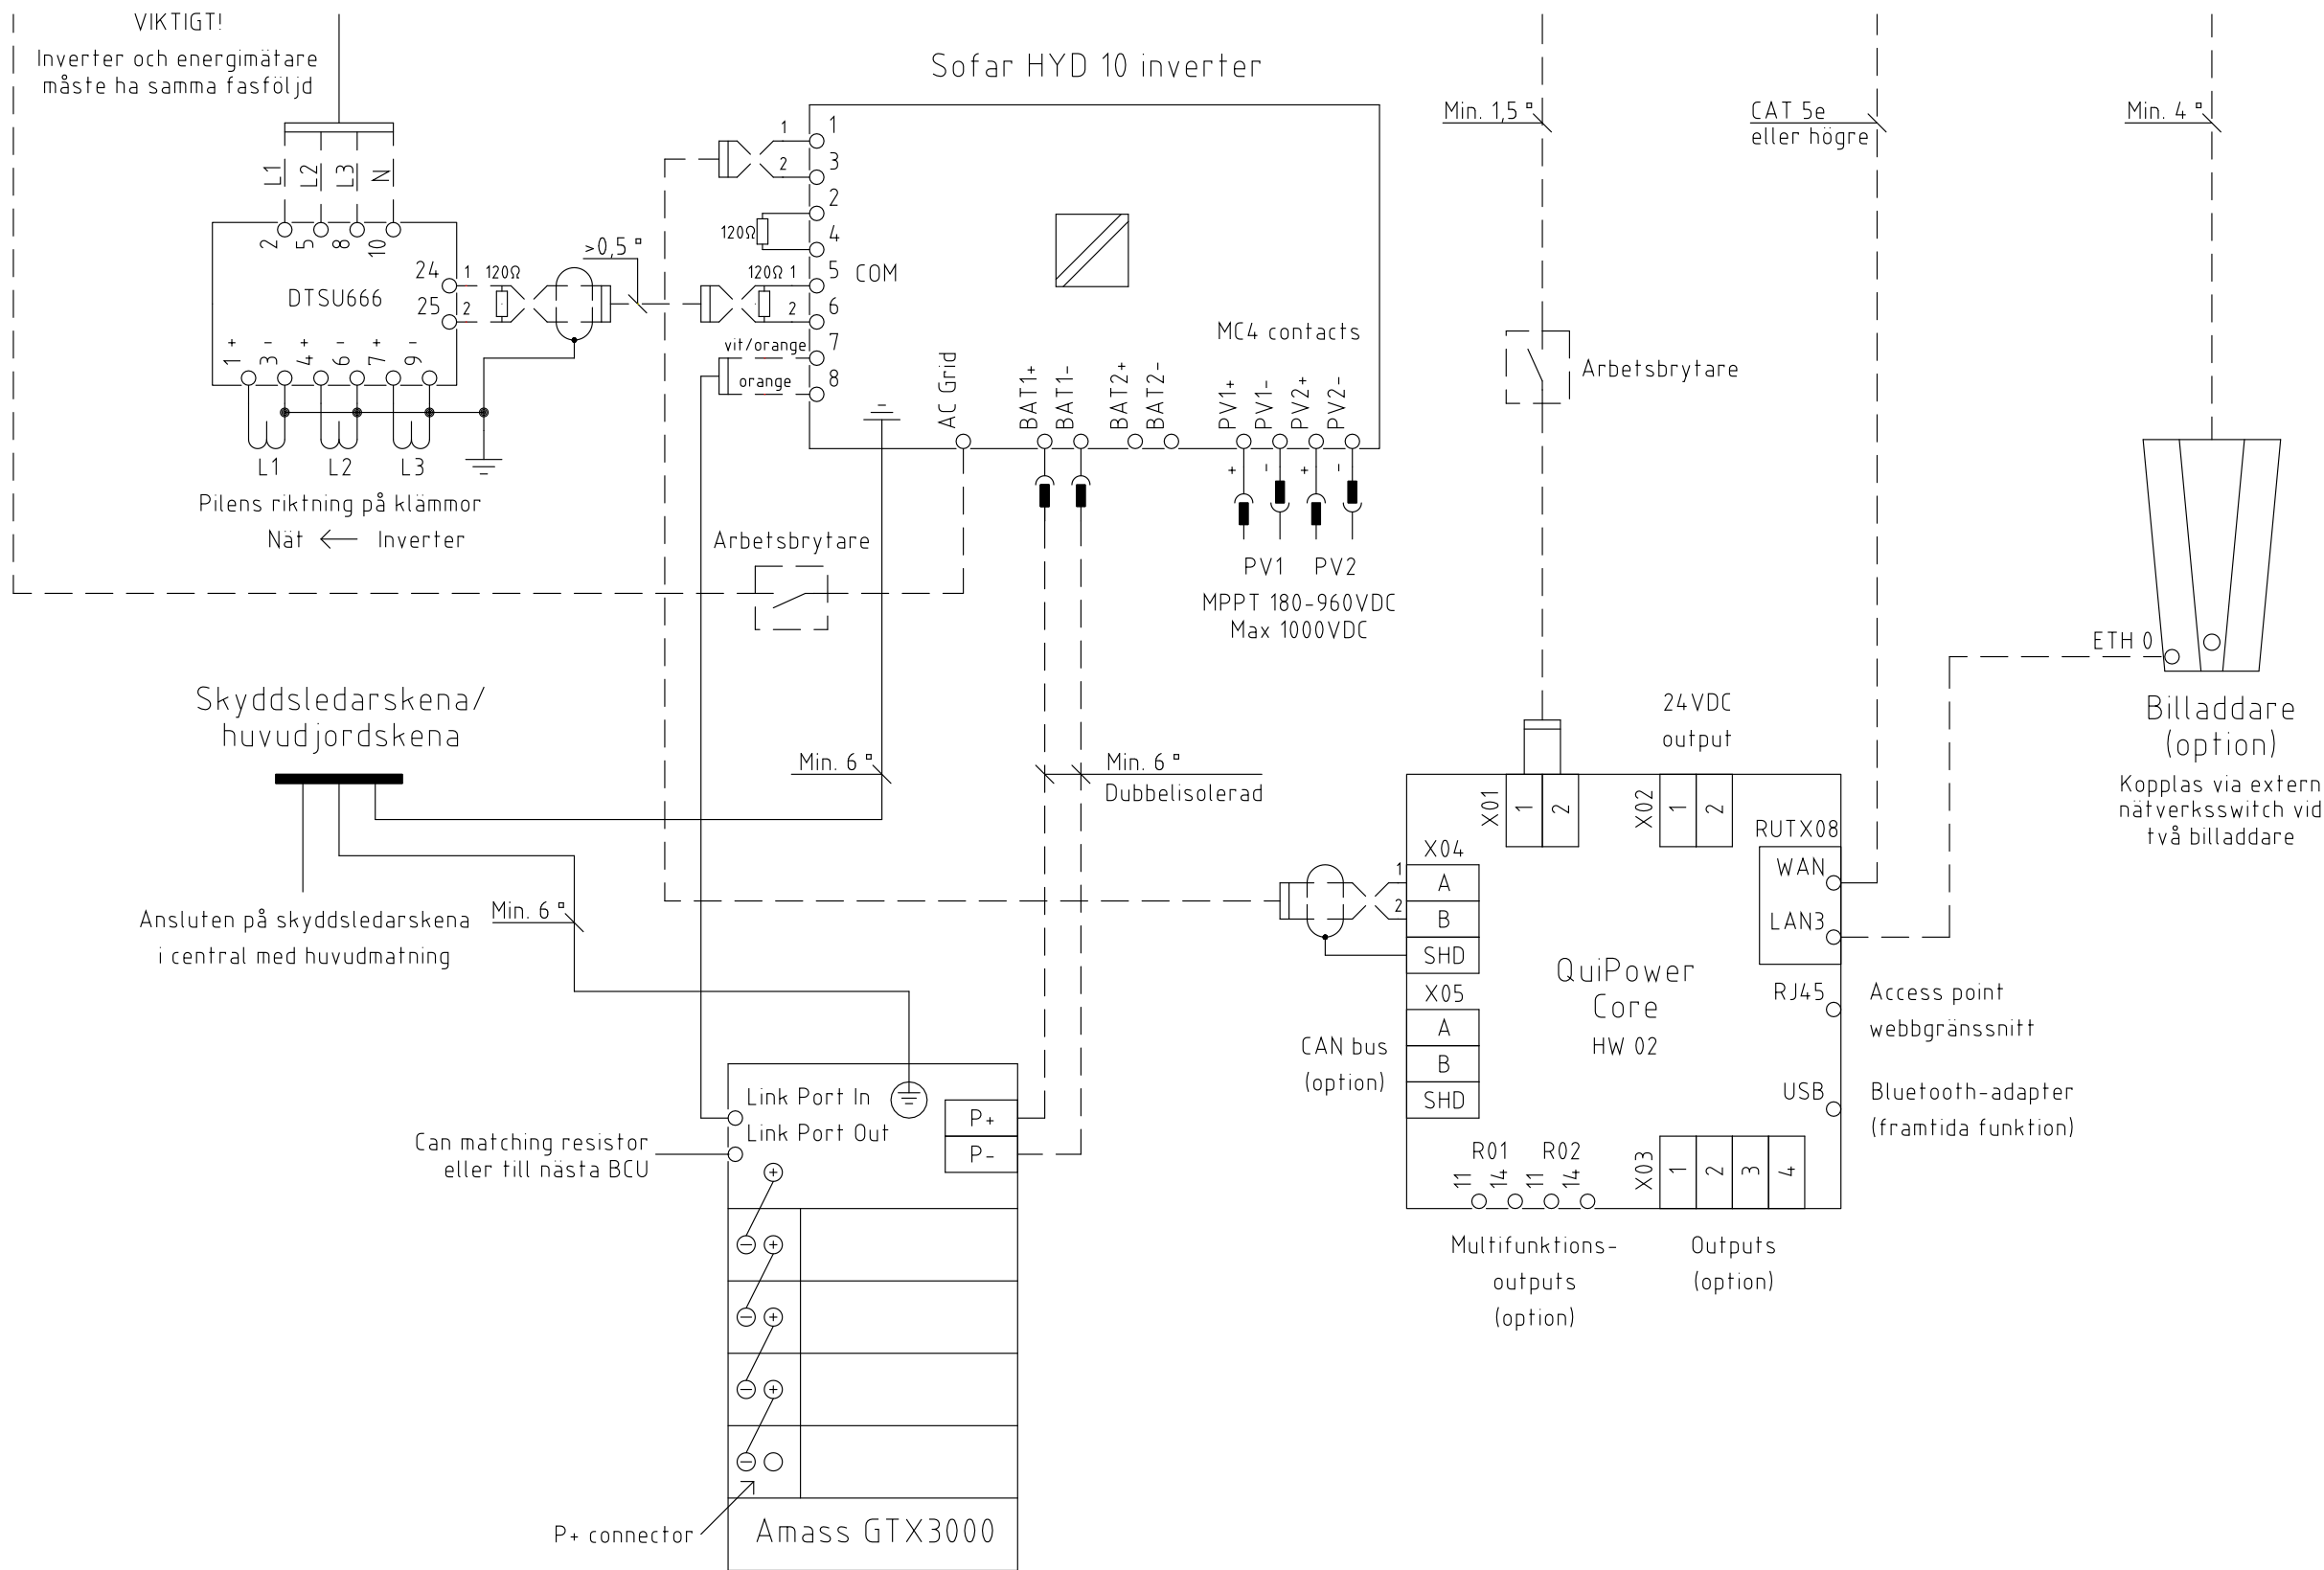

OBS!

Systeminstallationen ska, utöver elinstallationsreglerna, följa kraven enligt standarder för elektriska energilagringssystem (EES) TS 62933-5-1 och EN IEC 62933-5-2

R4	Texter + jord RS485	JJ	230919
R3	Termingsmotstånd	JJ	230706
R2	HW core + arbetsbrytare	JJ	230302
NR.	ÄNDRING	SIGN.	DATUM




Enequi
GTX 3000-H Sofar HYD 10
System

KONSTR. AV J.J.	FILNAMN	RITNINGSNUMMER 3-820270	
DATUM 2022-12-05	REV. R4	FORTS.	BLAD 270

Denna ritning förblir vår egendom. Allt utan medgivande mångfaldiga, förevisa, utlämna eller obehörigen använda densamma är förbjudet och beivras enligt lag.

Direktmätande energimätare (option)

Beställningsvara, artikelnummer: 300581

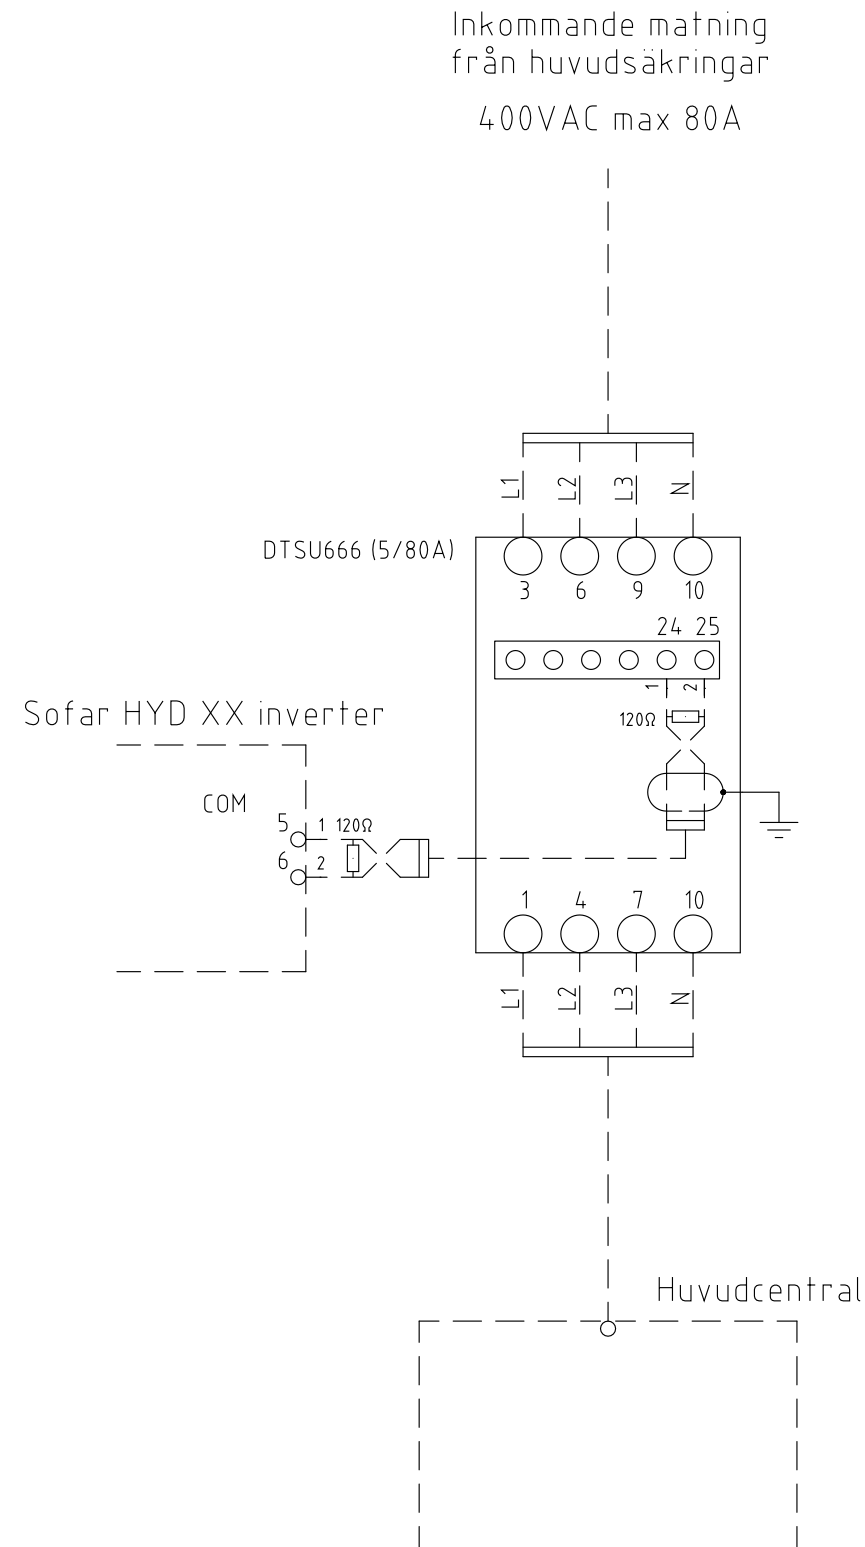

Denna ritning förblir vår egendom. Allt utan
 medgivande mångfaldiga, förevisa, utlämna
 eller obehörigen använda densamma är
 förbjudet och beivras enligt lag.

R2	Termingsmotstånd	JJ	230706
NR.	ÄNDRING	SIGN.	DATUM



Enequi

Direktmätande energimätare

DTSU666 (5/80A)

KONSTR. AV J.J.	FILNAMN	RITNINGSNUMMER 3-820296	
DATUM 2023-03-07	REV. R2	FORTS.	BLAD 296