

Sträckade linjer/komponenter och jordningssystem är inte inkluderat i leverans från Enequi


Matning 400VAC  
32A Icc 6kA

400VAC max 10A

230VAC  
max 10A

Internet

400VAC  
20A

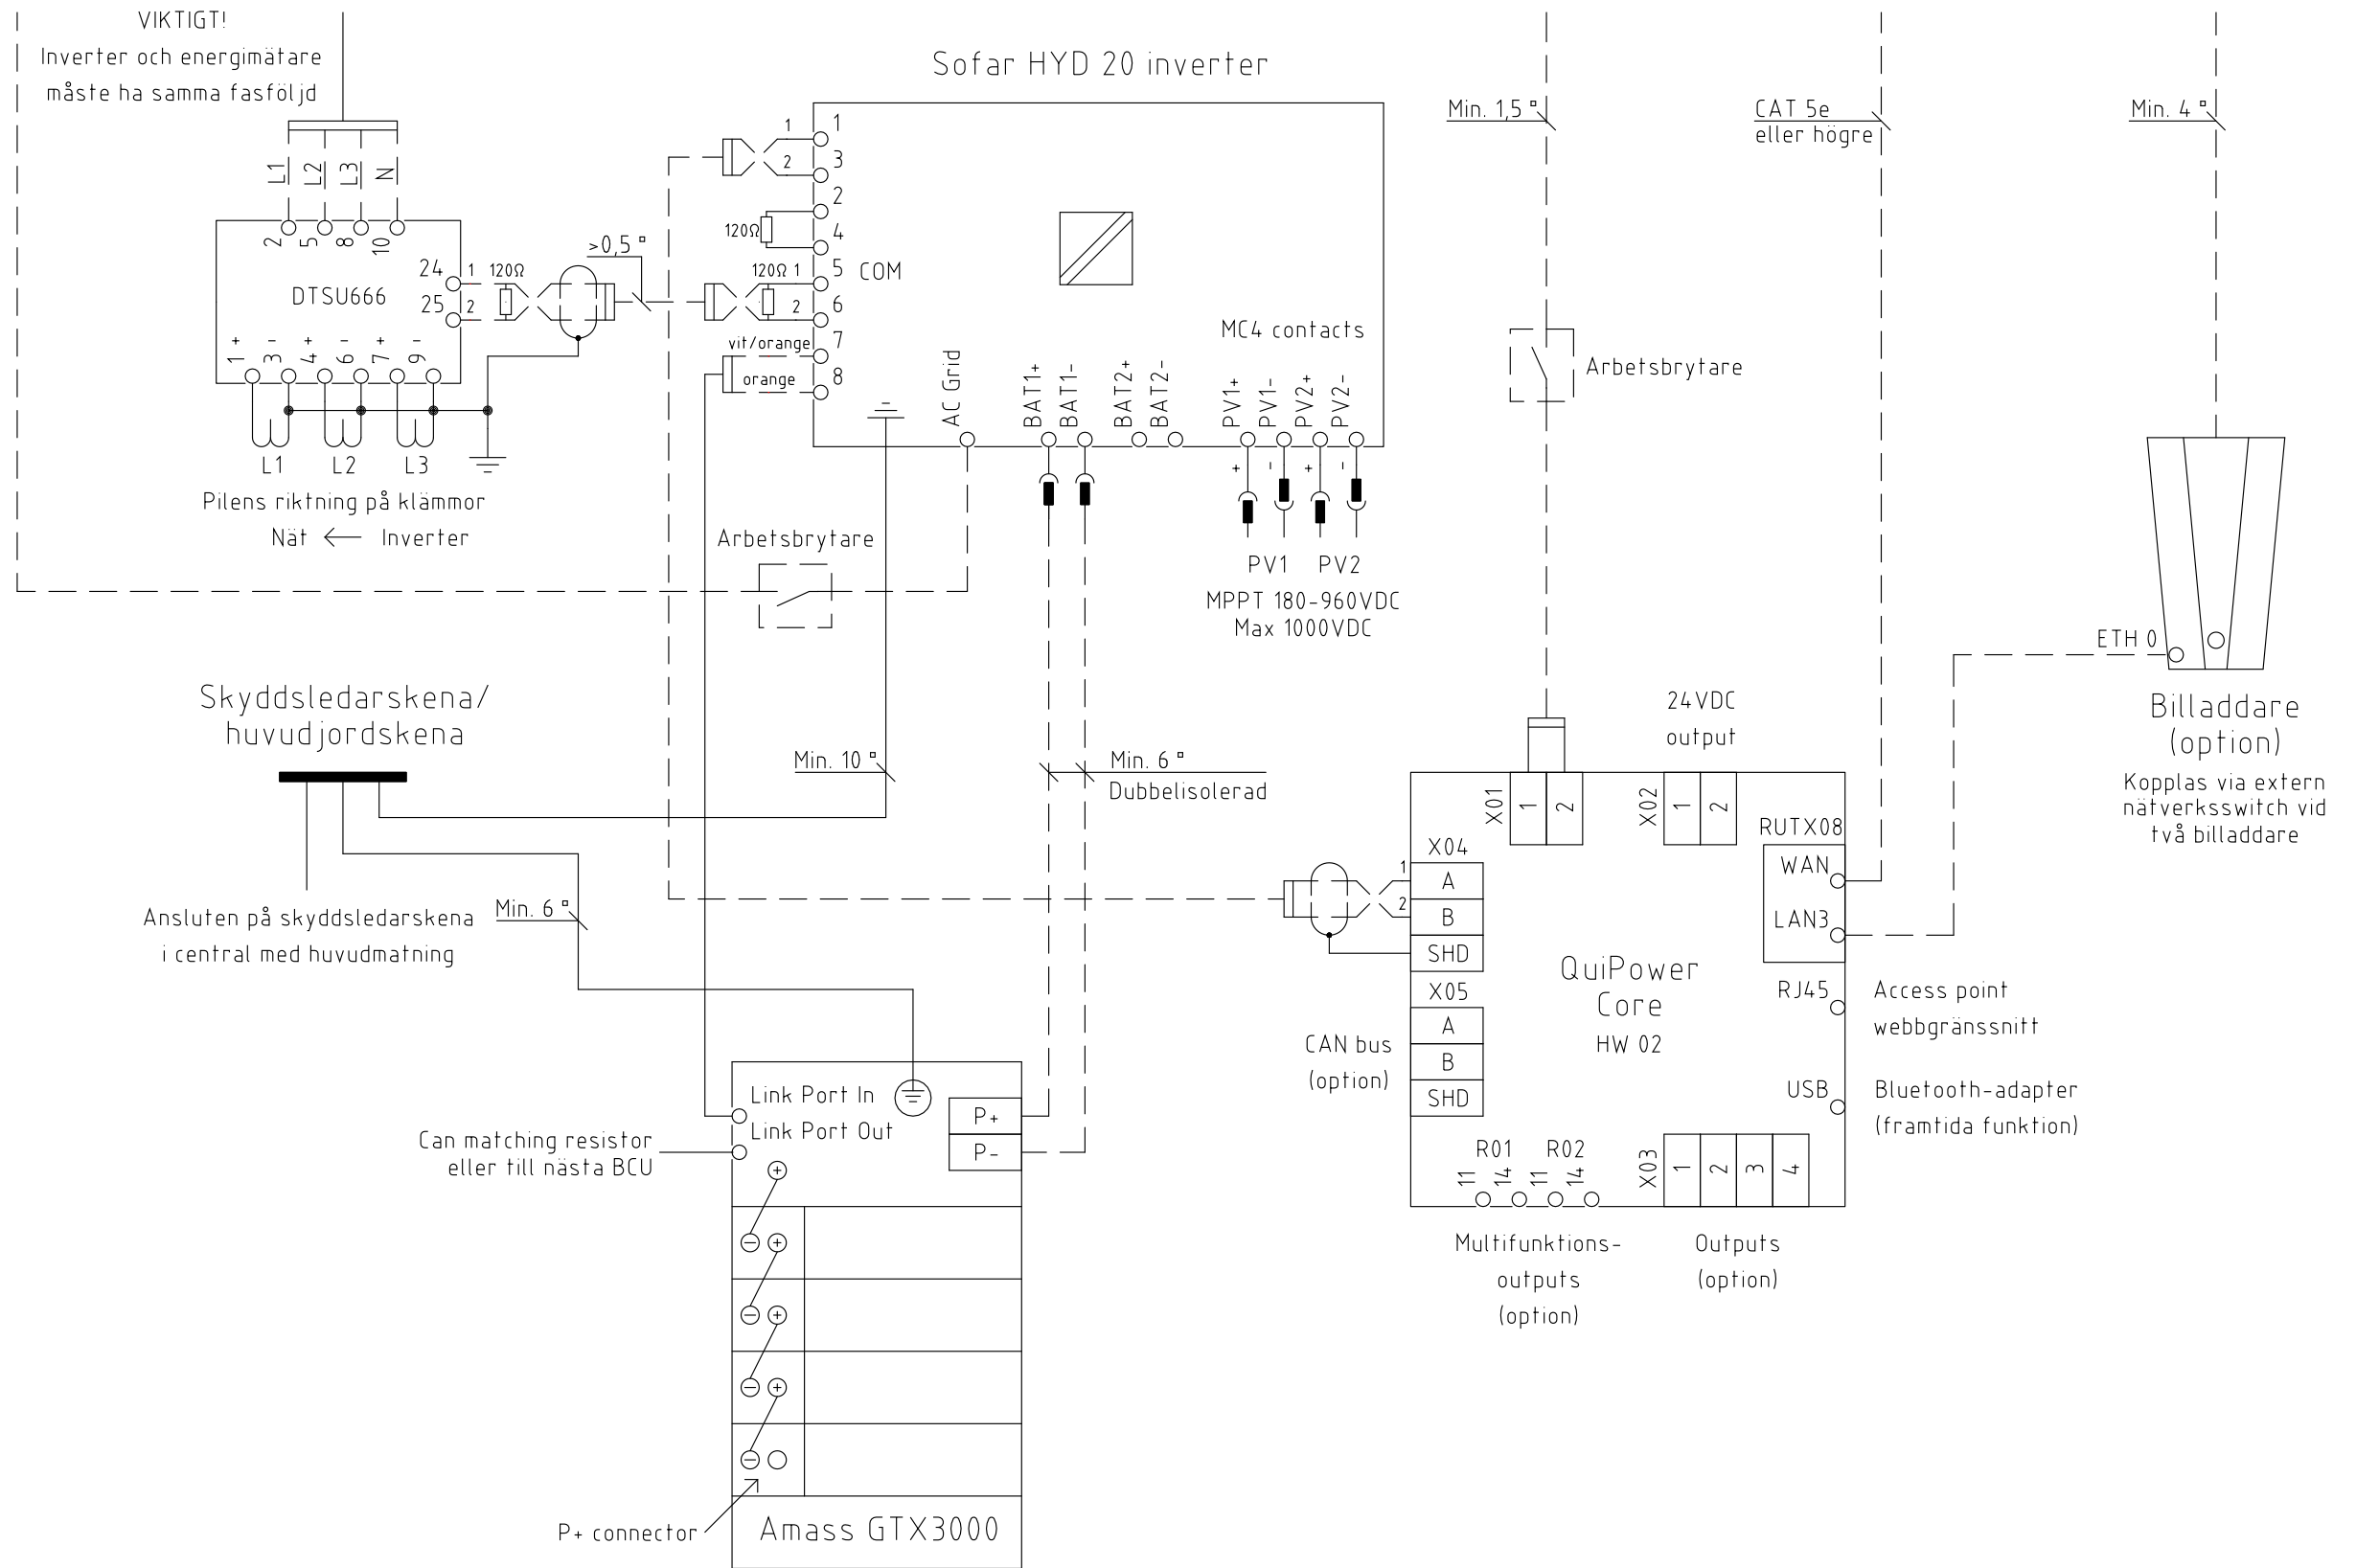

OBS!

Systeminstallationen ska, utöver elinstallationsreglerna, följa kraven enligt standarder för elektriska energilagringssystem (EES) TS 62933-5-1 och EN IEC 62933-5-2

R4	Texter + jord RS485	JJ	230919
R3	Termingsmotstånd	JJ	230706
R2	HW core + arbetsbrytare	JJ	230302
NR.	ÄNDRING	SIGN.	DATUM




**Enequi**  
GTX 3000-H Sofar HYD 20  
System

KONSTR. AV J.J.	FILNAMN R4	RITNINGSNUMMER 3-820272
DATUM 2022-12-05	REV. R4	FORTS. BLAD 272

# Direktmätande energimätare (option)

Beställningsvara, artikelnummer: 300581

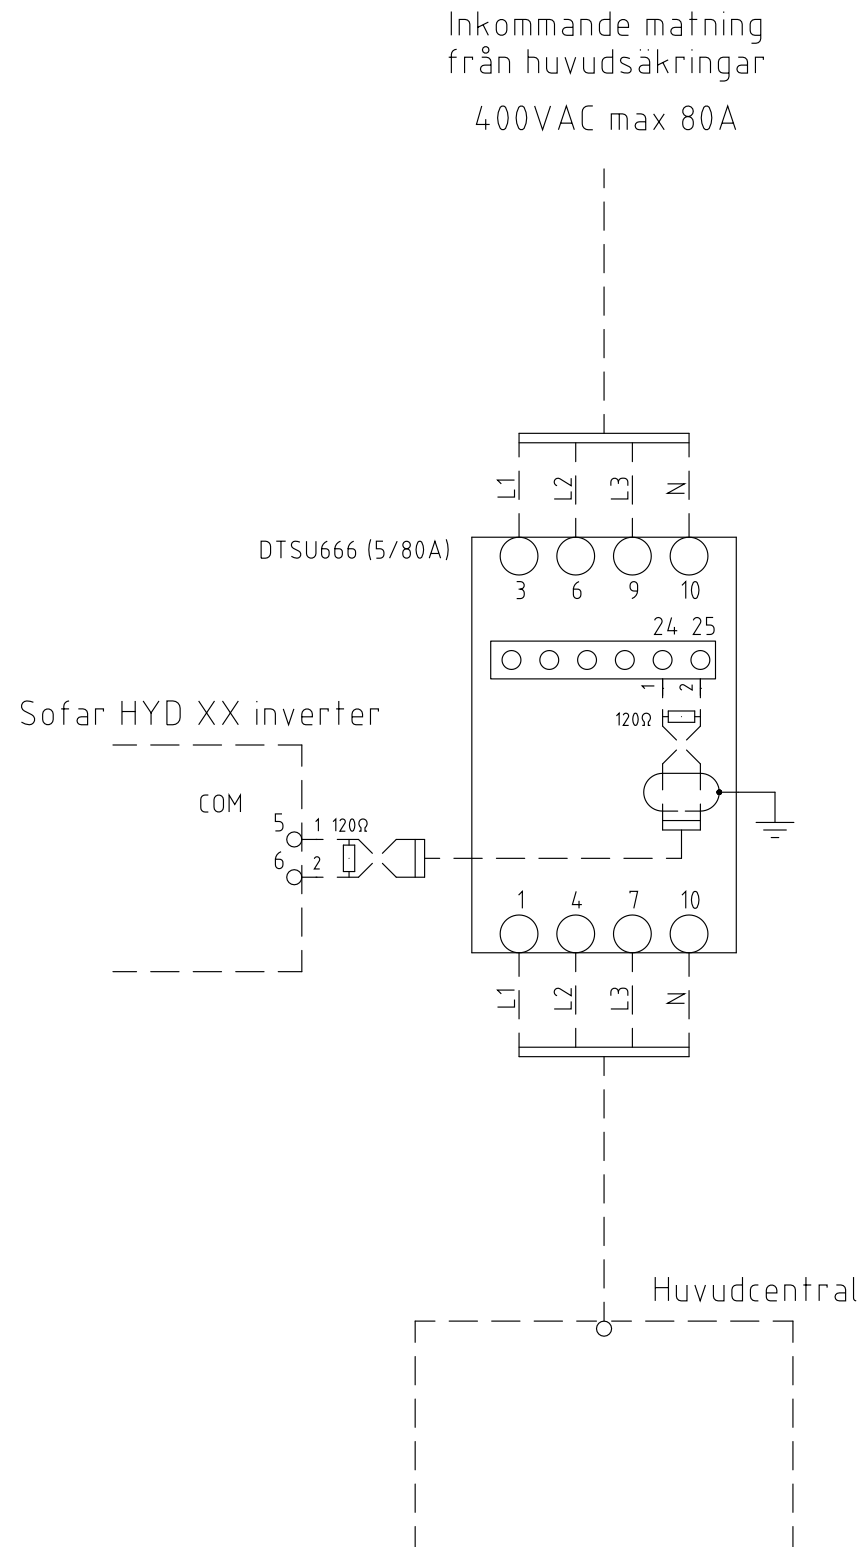

R2	Termingsmotstånd	JJ	230706
NR.	ÄNDRING	SIGN.	DATUM



**Enequi**

Direktmätande energimätare

DTSU666 (5/80A)

KONSTR. AV J.J.	FILNAMN	RITNINGSNUMMER <b>3-820296</b>	
DATUM 2023-03-07	REV. R2	FORTS.	BLAD <b>296</b>