


Sträckade linjer/komponenter och jordningssystem är inte inkluderat i leverans från Enequi

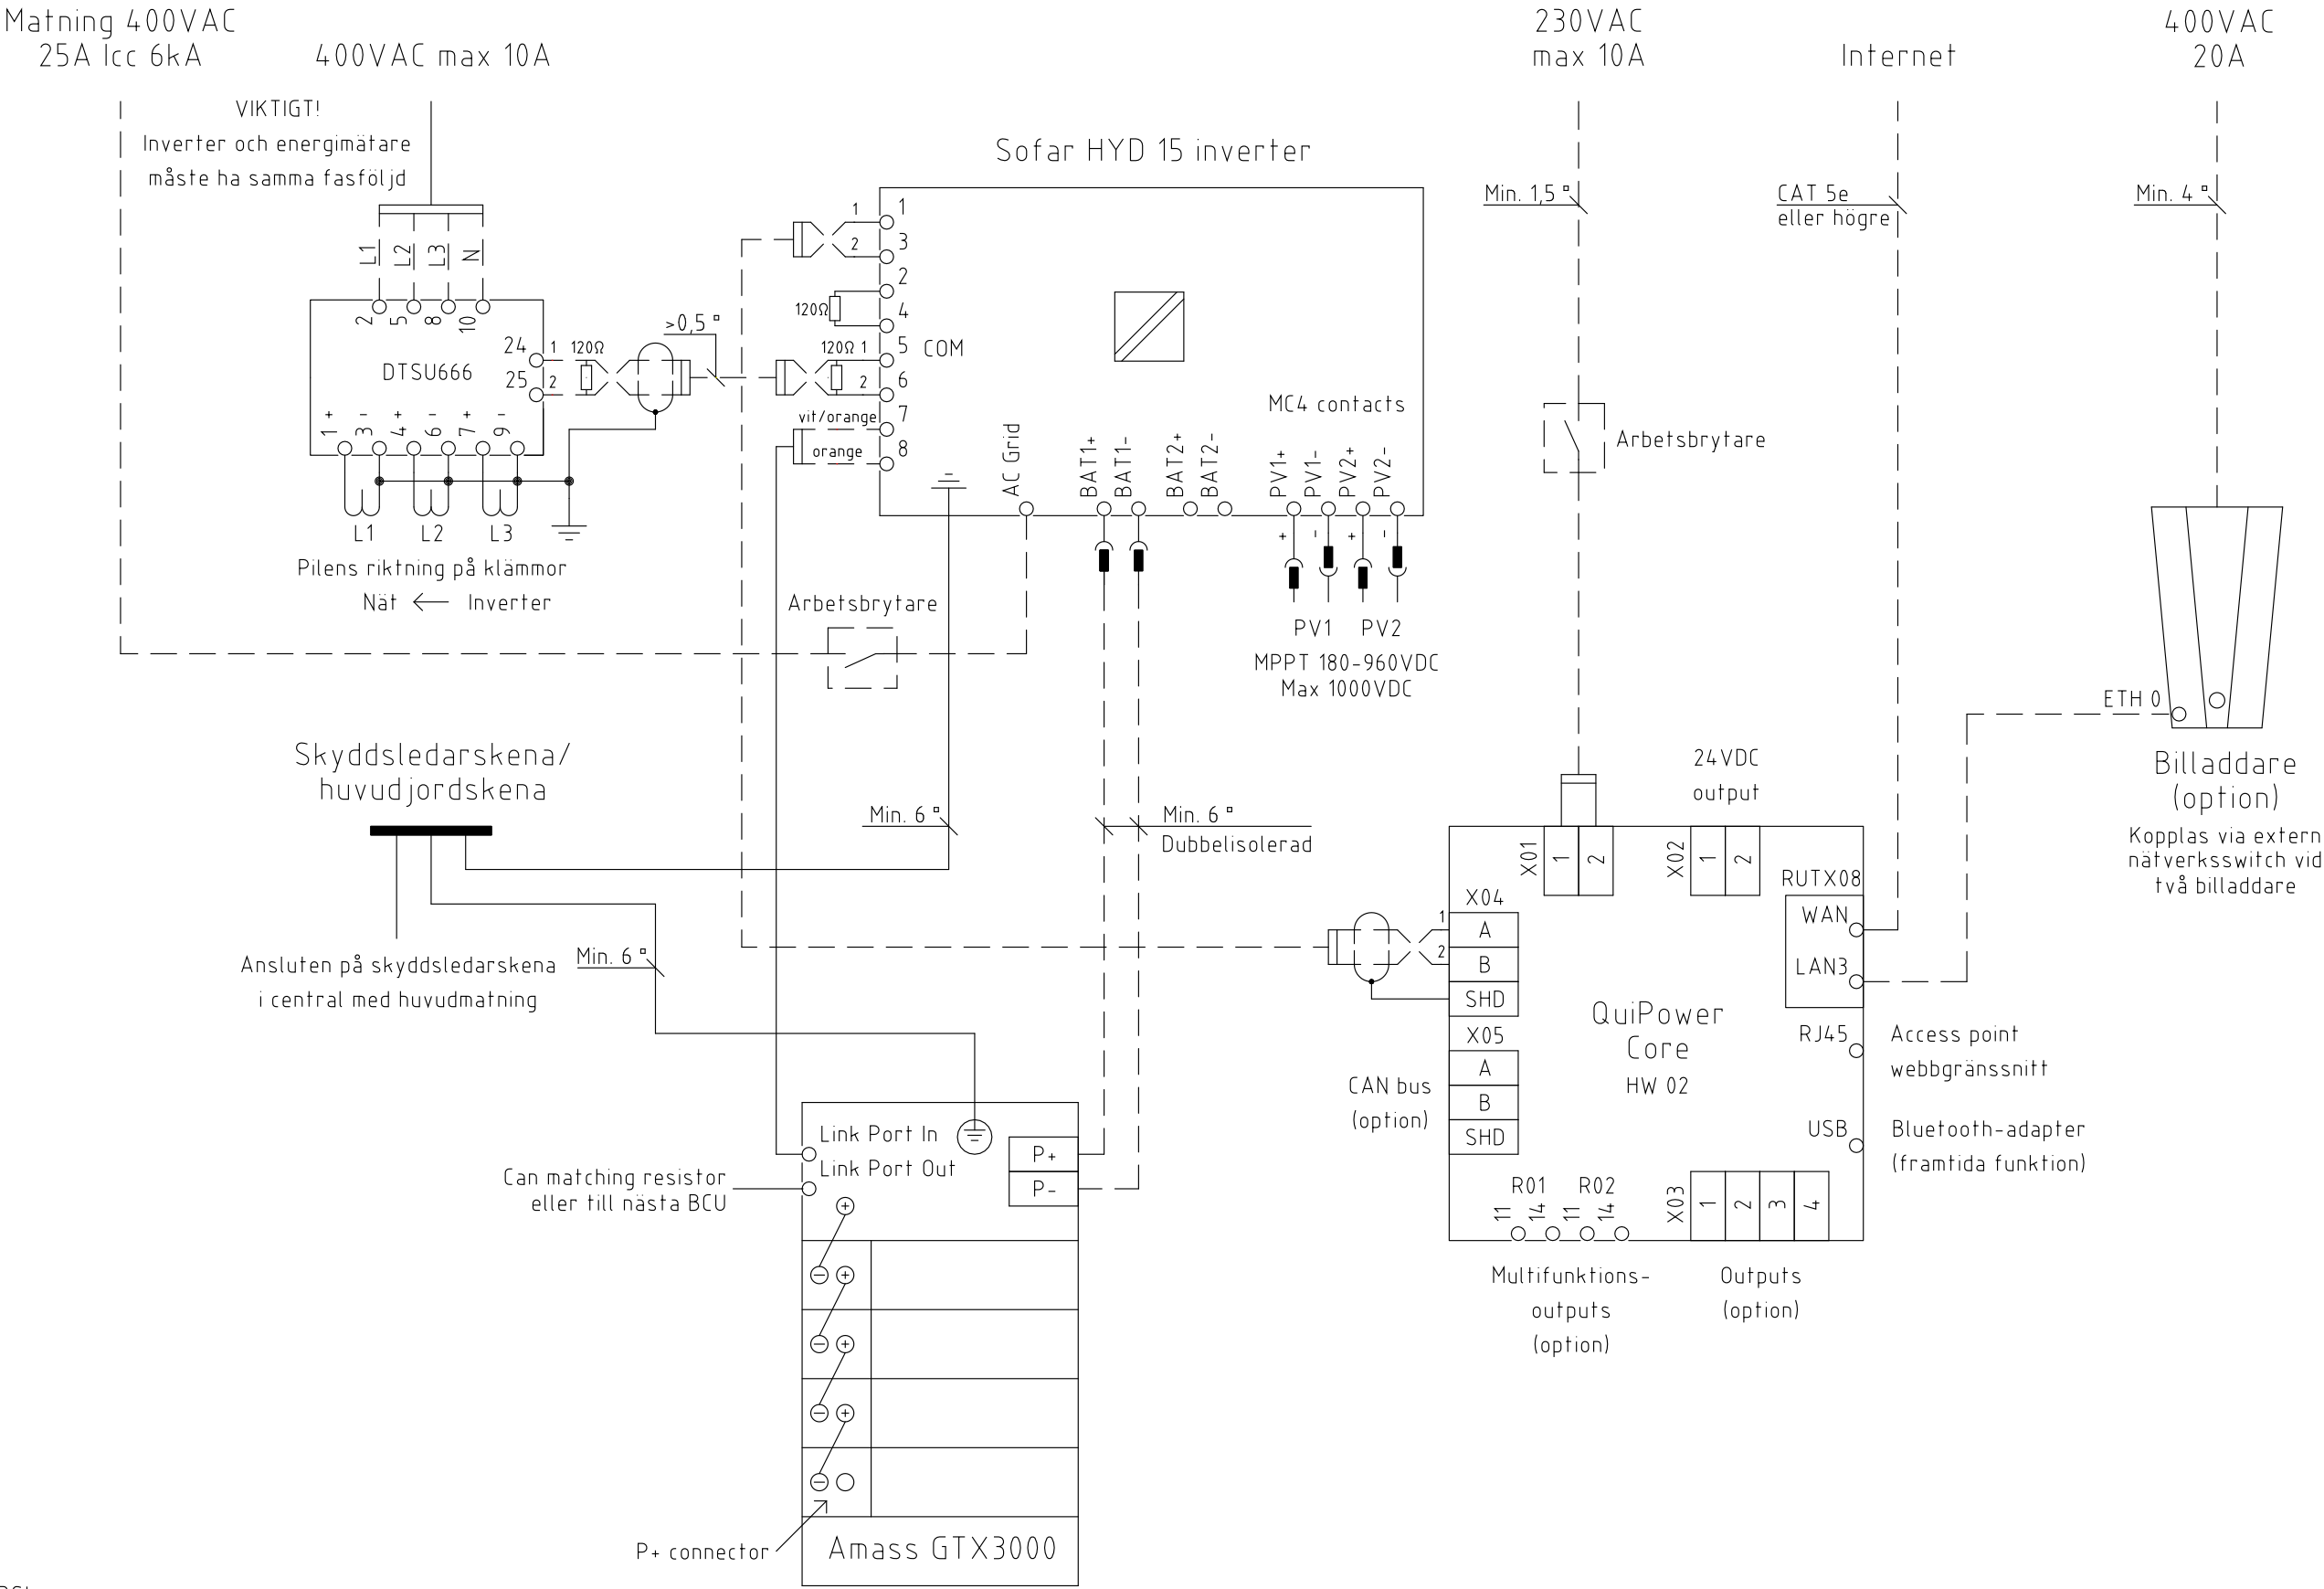

OBS!

Systeminstallationen ska, utöver
elinstallationsreglerna, följa
kraven enligt standarder för
elektriska energilagringssystem (EES)
TS 62933-5-1 och EN IEC 62933-5-2


R4	Texter + jord RS485	JJ	230919
R3	Termingsmotstånd	JJ	230706
R2	HW core + arbetsbrytare	JJ	230302
NR.	ÄNDRING	SIGN.	DATUM



Enequi
GTX 3000-H Sofar HYD 15
System

KONSTR. AV J.J.	FILNAMN	RITNINGSNUMMER 3-820271	
DATUM 2022-12-05	REV. R4	FORTS.	BLAD 271

Direktmätande energimätare (option)
Beställningsvara, artikelnummer: 300581

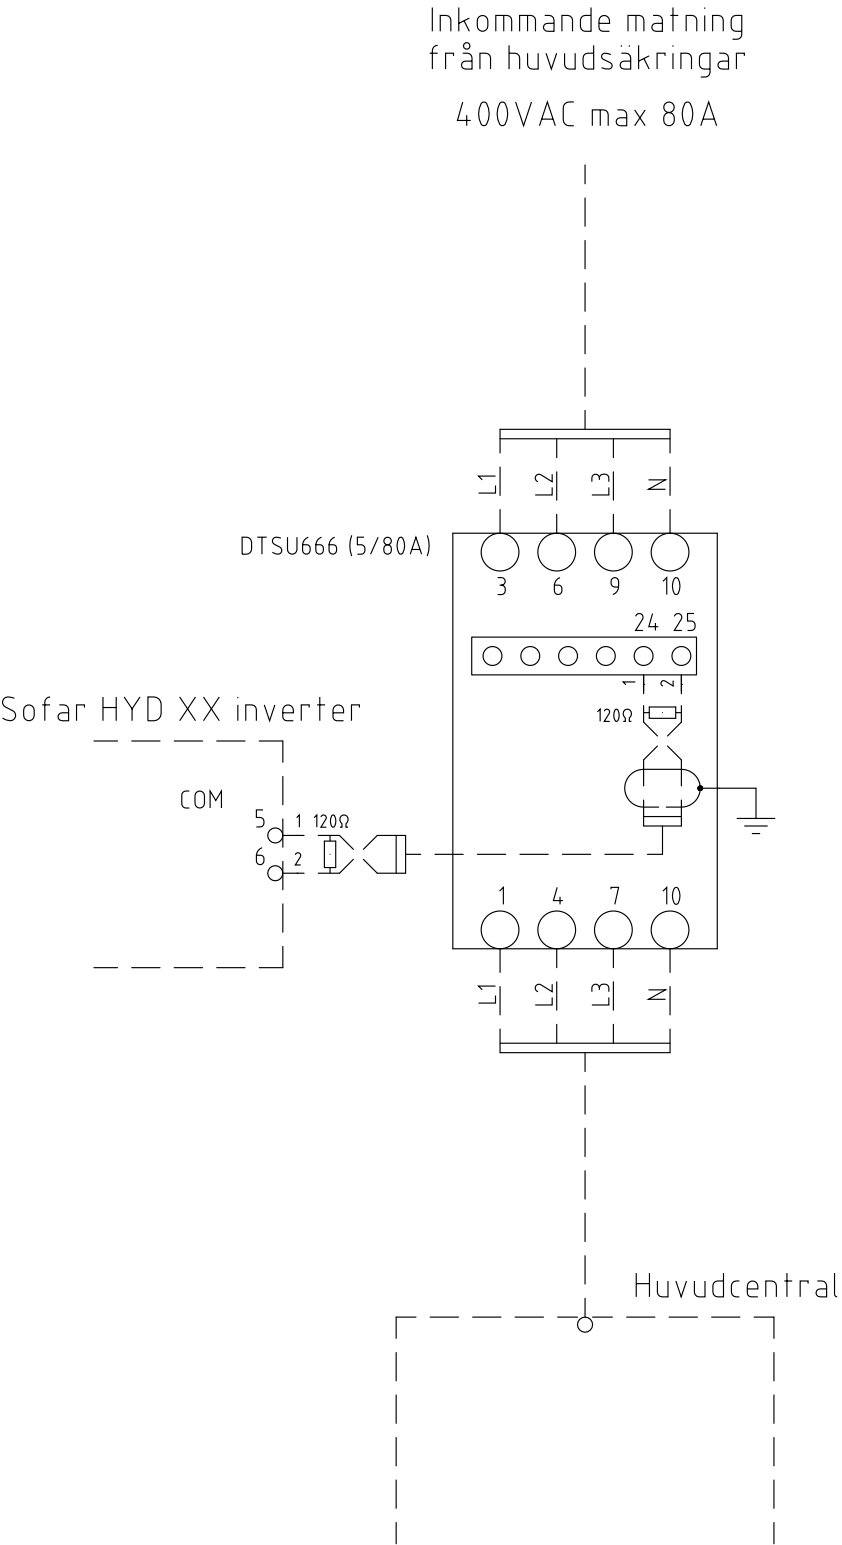

R2	Termingsmotstånd	JJ	230706
NR.	ÄNDRING	SIGN.	DATUM



Enequi
Direktmätande energimätare
DTSU666 (5/80A)

KONSTR. AV J.J.	FILNAMN	RITNINGSNUMMER 3-820296	
DATUM 2023-03-07	REV. R2	FORTS.	BLAD 296